



Fecha Pago Anticipo	15/09/2020
Fecha Elab. Compro.	21/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0562 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 21 2020 10:09AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/09/2020	MUNICIPIO Etzatlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Capacitación a Encargados de Administrar los Servicios de Agua Potable, Alcantarrillado y Saneamiento (Desinfección del Agua y Monitoreo de Cloro Libre Residual)	San Marcos \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/09/2020	MUNICIPIO San Diego de Alejandría \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Capacitación a Encargados de Administrar los Servicios de Agua Potable, Alcantarrillado y Saneamiento (Desinfección del Agua y Monitoreo de Cloro Libre Residual)	San Diego de Alejandría \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/09/2020	VIÁTICOS \$:	476.00	476.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	211,638.00 Km. / 212,169.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/09/2020	PEAJE \$:	500.00	550.00	75.86	\$ -50.00	KM. RECORRIDO	531.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Desarrollo Institucional 2020 (APARURAL)				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 - 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 976.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,026.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 976.00
	SALDO	\$ -50.00

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0562 / 2020

DEL DÍA: 17/09/2020 AL DÍA: 18/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

A petición del Director Técnico, Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, mediante escrito No. CEAJ/DT/SDVM-0182/2020, mediante el cual solicita la participación de personal de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para impartir un curso de Desinfección del Agua complementado con uno de Monitoreo de Cloro Libre Residual, en varios, Municipios del Estado, dando inicio en las Cabecera Municipales de Etzatlán, San Marcos y San Diego de Alejandría, llevándose a cabo en las dos primeras en la Casa de la Cultura y en la última en la sala de cabildo, dando inicio en todas a las 10:00 y finalizando a las 15:00, se tuvo una asistencia de 48 operadores responsables de los equipos de bombeos y de distribución del agua.

El curso consistió en lo siguiente,

La Importancia del Cloro en los Sistemas de Agua Potable

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo de desinfección

La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Características del Cloro

Factores que Afectan la Eficiencia en la Cloración; Técnicas Manuales de Cloración (Goteo); Técnicas Manuales de Cloración (Pastillas de Cloro); Guía de Operación para Equipos Dosificadores; Componente de un Dispositivo de Cloración; Procedimiento de Arranque;

Funcionamiento del Equipo; Identificación de Problemas y Soluciones, así como las características que debe tener la Caseta de Cloración.

Guía de operación para equipos dosificadores

Cadena de suministros para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local.

Como contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de almacenamiento

Monitoreo de cloro libre residual

Verificación del Monitoreo de cloro libre residual en la red de distribución

OBSERVACIONES:

A petición del Director Técnico, Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, mediante escrito No. CEAJ/DT/SDVM-0182/2020, mediante el cual solicita la participación de personal de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para impartir un curso de Desinfección del Agua complementado con uno de Monitoreo de Cloro Libre Residual, en varios, Municipios del Estado, dando inicio en las Cabecera Municipales de Etzatlán, San Marcos y San Diego de Alejandría, llevándose a cabo en las dos primeras en la Casa de la Cultura y en la última en la sala de cabildo, dando inicio en todas a las 10:00 y finalizando a las 15:00, se tuvo una asistencia de 48 operadores responsables de los equipos de bombeos y de distribución del agua.

El curso consistió en lo siguiente,

La Importancia del Cloro en los Sistemas de Agua Potable

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo de desinfección

La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Características del Cloro

Factores que Afectan la Eficiencia en la Cloración; Técnicas Manuales de Cloración (Goteo); Técnicas Manuales de Cloración (Pastillas de Cloro); Guía de Operación para Equipos Dosificadores; Componente de un Dispositivo de Cloración; Procedimiento de Arranque;

Funcionamiento del Equipo; Identificación de Problemas y Soluciones, así como las características que debe tener la Caseta de Cloración.

Guía de operación para equipos dosificadores

Cadena de suministros para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local.

Como contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de almacenamiento

Monitoreo de cloro libre residual

Verificación del Monitoreo de cloro libre residual en la red de distribución


Se cumplió satisfactoriamente



Comisión Estatal del
Agua Jalisco



**Capacitación a Encargados de Administrar
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento**
(Desinfección del Agua y Monitoreo de Cloro Libre Residual)

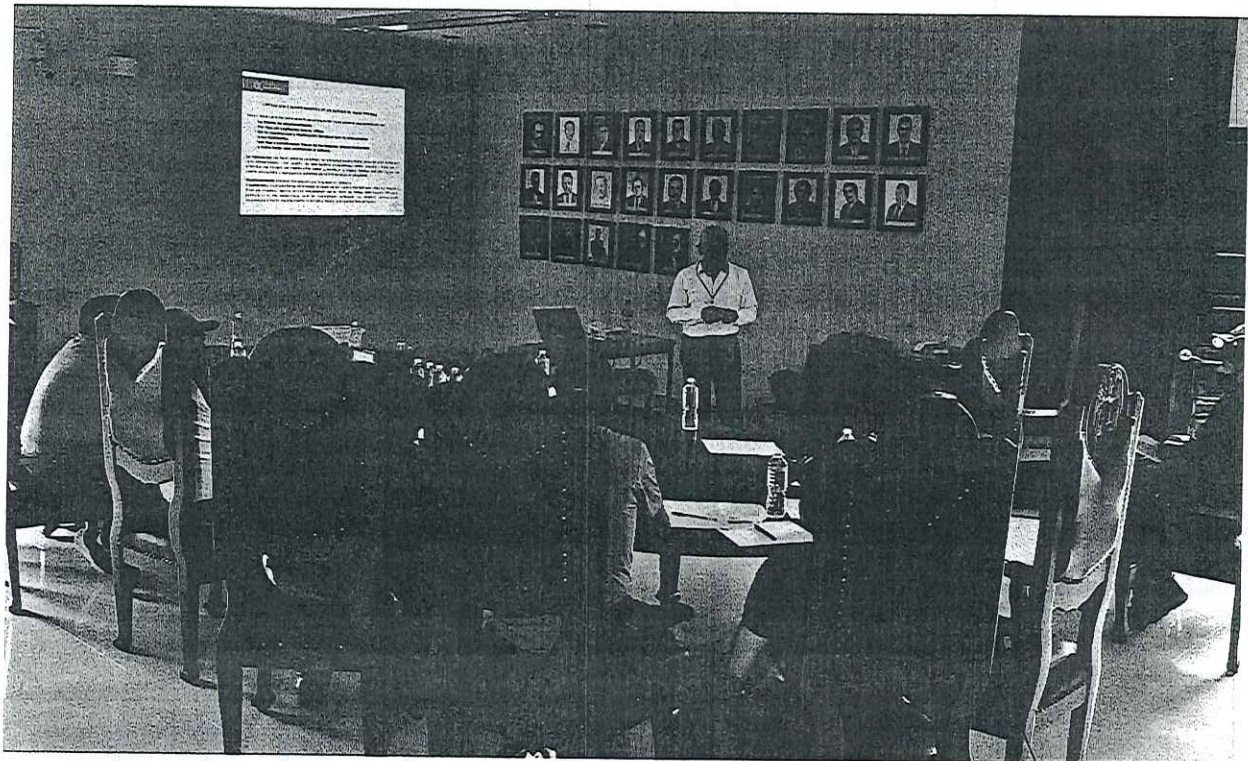

Gestión Integral
del Agua

Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco



Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

**Capacitación a Encargados de Administrar
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento**

(Desinfección del Agua y Monitoreo de Cloro Libre Residual,

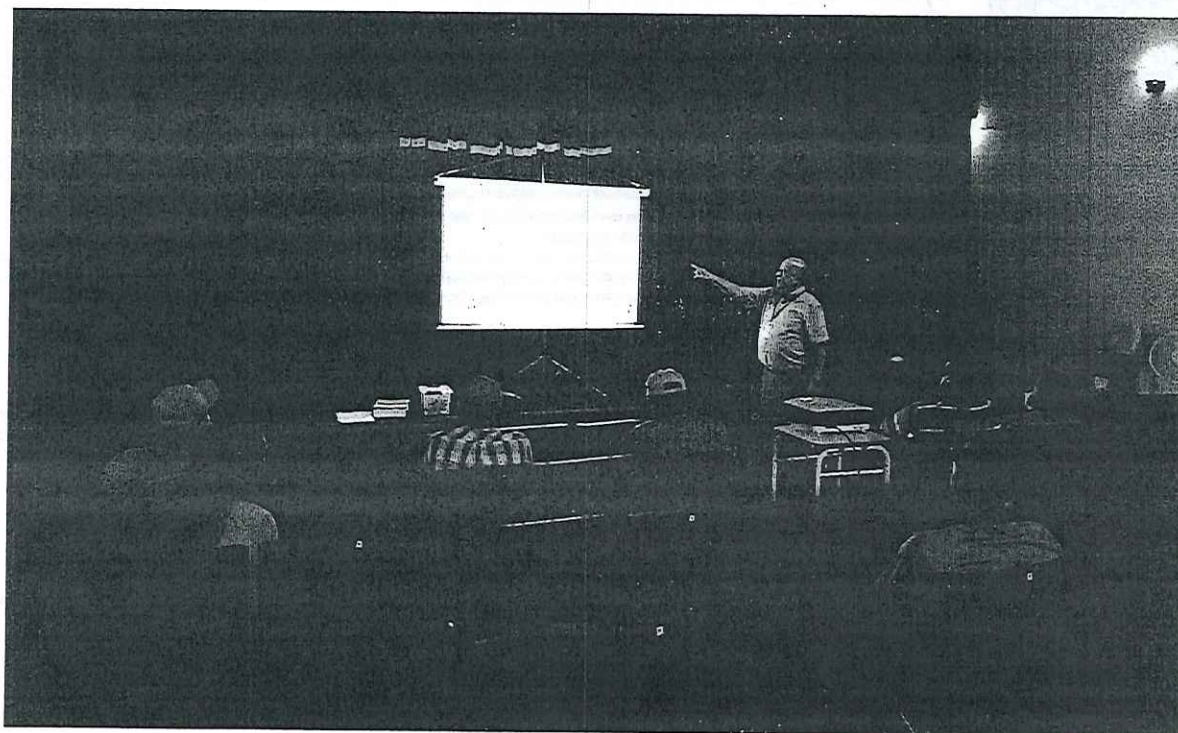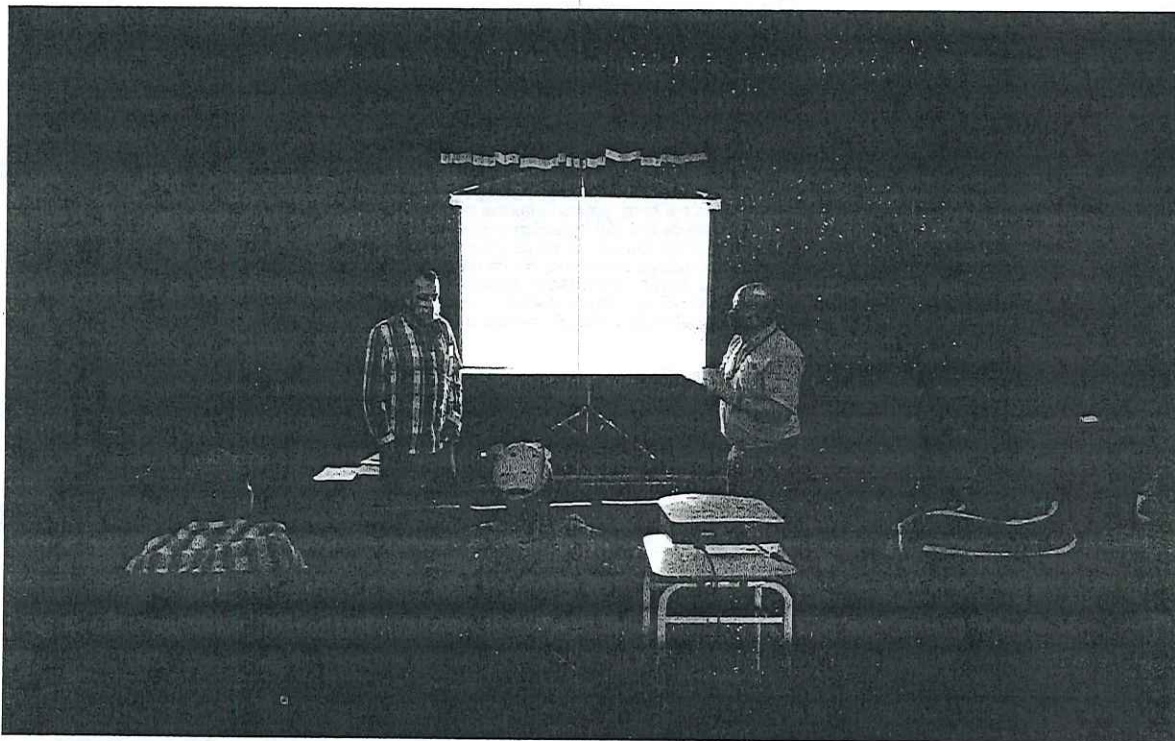

Gestión Integral
del Agua

Municipio de Etzatlán, Jalisco

Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0562 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA




Bertha Alicia Navarro R.



Ricardo Fabian Flores C.H.



Juan Antonio Valdez Angulo
Juan Antonio Valdez Angulo

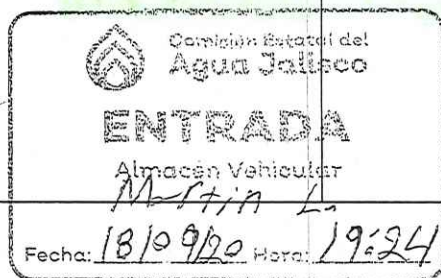

Etzatlan - San Marcos
San Diego de los Rios



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0562/2020 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Septiembre 2020.

Comisionado: Ernesto Martín González Padilla
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento, con la siguiente comisión:

Localidades: Cabeceras Municipales de Etzatlán, San Marcos y San Diego de Alejandría, Jalisco:

Actividades a realizar: A petición de la Dirección Técnica a cargo del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, mediante el cual solicita la participación de personal de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para impartir un curso de Cloración del Agua y de Monitoreo de Cloro Libre Residual en varios, Municipios del Estado: dando inicio en los municipios de Etzatlán y San Marcos el día 17 de Septiembre y continuando al día siguiente 18 de Septiembre en cabecera municipal de San Diego de Alejandría, en todos los casos se estarán llevando a cabo en la Casa de la Cultura correspondiente a cada municipio, dando inicio las secciones a las 10:00.

Duración de la comisión: dos días, 17 y 18 de septiembre del presente año.

Cobrar: Desayuno y Comida.

Para el segundo día (18 Septiembre) se trasladará por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y
Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial"



DÍA	MES	AÑO
14	09	2020

FOLIO # 14007

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 211,638 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión a los municipios de Etzatlán, San Marcos y San Diego de Alejandria

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0562/ 2020

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 17 y 18/09/2020

PLACAS DEL VEHICULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGÚN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

KILOMETRAJE: INICIAL 211,638 FINAL 212,169

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
TICKET #861319

FOLIO : 0004997617
FECHA : 18/09/2020, 07:14 (49976170)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<<
>> P A G O CON TARJETA <<
CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JALISCO
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	21.637	LTR	18.49	400.07

SUBTOTAL:	346,19
IVA:	53,88
TOTAL:	400,07

(cuatrocientos pesos 07/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)
FORDRANGER
ODOMETRO: 211840
RENDIM.: 9.29 Kms/Lts
SALDO :\$0.00

(F I R M A)

ENOGAS S.A. DE C.V.
RECUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
IL. MODERNA
TADALAJARA, JAL. C.P. 44190
10-0752
E100421EC6
RMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
190

COPIA
TICKET #860881

ILIO : 0004997069
CHA : 17/09/2020, 07:18 (49970690)
SICION: 4
RMINAL: 2

>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<<
P A G O CON TAR J E T A <<
CLIENTE 041900004

R) Comision Estatal del Agua de Jalisco
 190 - GUADALAJARA, JAL
 A070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
GNA	27.044	LTR	18.49	500.04

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL:	432.70
IVA:	67.34
TOTAL:	500.04

...minientos pesos 04/100 M.N.)

DIR/AUT : 4
 DIR/JETA : 19000408
 DIR/ITA :
 DIR/ECO :
 DIR/PAT : CEA
 DIR/VICULO : JS 29462 (Laboratorio)
 DIR/FORDRANGER
 DIR/METRO : 211639
 DIR/NDIM : 8.26 Kms/Lts
 DIR/ALDO : \$0.00

-(F I R M A)



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Guadalajara, Jalisco; 21 Septiembre 2020

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: pago de peaje.



Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0562/2020, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado al municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.

Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró

Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y Operación de
Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
y su Igualdad Salarial"

C.c.p – Archivo

Jalisco

COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0562/2020

FECHA DE LA COMISIÓN:

17 y 18/09/2020

COMISIONADO

AUTORIZA

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN

DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PTARS

PLACAS DEL VEHÍCULO:

JS 29 482

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLÁN Carril: 6A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 2208005 Placa:

Fecha: 18/09/2020 08:09:40

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLÁN

Imp. Salida: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$214

UId: 76700220800516843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: JALOSTOTITLÁN Carril: 13A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 120544 Placa:

Fecha: 18/09/2020 08:28:32

Tramo: ARANDAS - SAN MIGUEL

Imp. Salida: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$61

UId: 15340012054416908812



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: TEPATITLÁN Carril: 4B

Clase: H Pago: EFECTIVO

N.transito: 2489641 Placa:

Fecha: 18/09/2020 18:29:01

Tramo:

Entrada: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00

Imp. Salida:

UId: 21980248964116843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: JALOSTOTITLÁN Carril: 12B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 113712 Placa: JS29482

Fecha: 18/09/2020 18:10:45

Tramo: SAN MIGUEL - ARANDAS

Imp. Salida: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$61

UId: 48020011371316908811



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 5457333
Fecha: 2020-09-21T09:56:21
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
76700220800516843014	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 76700220800516843014 FECHA: 18/09/2020 HORA: 08:09:40 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48
15340012054416908812	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 15340012054416908812 FECHA: 18/09/2020 HORA: 08:28:32 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$52.59	16.0% \$8.41	0.0% \$0.00	\$52.59
21980248964116843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 21980248964116843012 FECHA: 18/09/2020 HORA: 18:29:01 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48
48020011371316908811	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 48020011371316908811 FECHA: 18/09/2020 HORA: 18:10:45 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$52.59	16.0% \$8.41	0.0% \$0.00	\$52.59

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 75.86
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$474.14
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$75.86
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$550.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2020-09-21T09:56:28
Folio Fiscal UUID
7A2F00E5-198B-475E-BBBE-4DE4F54962D1

Sello Digital

Uxslo6+0y1+MNUmJFOaJ62AUl9s/EG2hiHhYhJHPsvtuUY2iqlxi5cB4Tma6Jvofjd92+ufU/yIRGF/XzfUPGaO7nBOBpmAJ3yGnRGswYu842geKk0EWzGNfn4r7cKQAU7HSfBLQcRqJ8hVquTlJqipOJAXiriKUKKq430z0NdZ1MQYCPiUakqpKgx8PAS1H3TulPC4hzY0rZzluAtwy1mqDZm4NEqn5WO7r8qrJplnniVoeyp+8QmhwJWlwh/3RfoS9Qb/QcaMFqkzfxAlh5FI4sdmOOYAKltgtRz/SKrfv7jwpzt2N+kFTyGbfY8SGek2JfsxFxrVlEpO3r6fZw==

Sello del SAT

wHTLgWdkzKJL3T4PiYhe2Tc/ZqVq/h/QnAeOWaME8AUw0fr/GM3X4UZDRPNMo3s3FMubzb7hB8YW/99yQORv2DSpuzjzQzPzsmM48s6DJvfVDTB/mZd44rzz+5+I5K24yVl+Wu41RxxgJSobW3yJkwE5BgrFG13hCElgYNBL00Xqgl3vKD3D14QSNmG5umix6UDEFSVPUVNoyePilk2q3JBjB/OXJa2+ijP+zx0pchF9Q8m0iFARGEesifSLBH/Q1bocjPEp0L2L+smsoVPJSCYOOKFenoDaxTYOR+jXQZB42Ya+zGARQdVbvdph2Bf1wX7RZBJ8WE3YMu1p+ICrw==

Cadena Original

||1.1|7A2F00E5-198B-475E-BBBE-4DE4F54962D1|2020-09-21T09:56:28|LSO1306189R5|Uxslo6+0y1+MNUmJFOaJ62AUl9s/EG2hiHhYhJHPsvtuUY2iqlxi5cB4Tma6Jvofjd92+ufU/yIRGF/XzfUPGaO7nBOBpmAJ3yGnRGswYu842geKk0EWzGNfn4r7cKQAU7HSfBLQcRqJ8hVquTlJqipOJAXiriKUKKq430z0NdZ1MQYCPiUakqpKgx8PAS1H3TulPC4hzY0rZzluAtwy1mqDZm4NEqn5WO7r8qrJplnniVoeyp+8QmhwJWlwh/3RfoS9Qb/QcaMFqkzfxAlh5FI4sdmOOYAKltgtRz/SKrfv7jwpzt2N+kFTyGbfY8SGek2JfsxFxrVlEpO3r6fZw==|0000100000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Fecha="2020-09-21T09:56:21" Total="550" SubTotal="474.14"
Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Certificado="MILIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY5MTk5ODYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggYmTgwnNgYDVQQDDDC9B
LkMuIGRlbiBCTZXJ2aWNpbyBkZSBZBGZ1pbmlzdBHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTeVwMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGQWRtaW5pc3R
yYWNpw7NulFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluwXAUN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmkYwQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7Nu
MR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k0BzYXQZ229Lm14MSYwJAYDVQJQDB1Bdi4gSGlKwXnbyA3NlYwQ2Q9LiBhDhVWycmVYbzbEOMAw
GA1UEEQwFMdYzZMDAxCzAUBGtnVnBAYTAk1VMRkwFwYDVQIDBEaXN0cm10byBGZWRIcmFmSRQwEgYDVQKQDyDdWf1aHTDlW1wV
YzEVBMBGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NulENlbnRy
YwWwZGUGU2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4QW4Wc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UELRMMU0FJOTcwNzAxTk4zMkYwMDYwWwYJKoZIhvcNAQkDEESXNkbn25ZyVWJsZTQgQWRtaW5pc3R5b2VydmljaW9zLiFRyaWJ1dGFyaW9zGfSElENbNRYWJ1eWVudGUhcnMCMwN2N0TkyMTQ4W
jCB9zE0MDIGA1UEAxMrUkVEIERFIENBUJFVEVSQVMgREUGT0NDSURFTIRFIEMgQSBCEIERFIEMgVjE0MDIGA1UEKRMrUkVEIERFIENBUJF
```




OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0562/2020 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Septiembre 2020.

Comisionado: Ernesto Martín González Padilla

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento, con la siguiente comisión:

Localidades: Cabeceras Municipales de Etzatlán, San Marcos y San Diego de Alejandría, Jalisco:

Actividades a realizar: A petición de la Dirección Técnica a cargo del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, mediante el cual solicita la participación de personal de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para impartir un curso de Cloración del Agua y de Monitoreo de Cloro Libre Residual en varios, Municipios del Estado: dando inicio en los municipios de Etzatlán y San Marcos el día 17 de Septiembre y continuando al día siguiente 18 de Septiembre en cabecera municipal de San Diego de Alejandría, en todos los casos se estarán llevando a cabo en la Casa de la Cultura correspondiente a cada municipio, dando inicio las secciones a las 10:00.

Duración de la comisión: dos días, 17 y 18 de septiembre del presente año.

Cobrar: Desayuno y Comida.


Para el segundo día (18 Septiembre) se trasladará por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente



Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y
Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

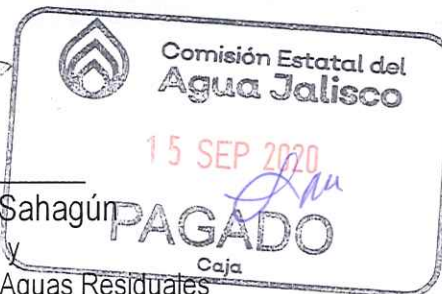

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial"