



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	20/09/2021
Fecha Elab. Compro.	01/10/2021
Nº de Oficio	SPTAR / C-0511 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 1 2021 8:36AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DE SAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2021	Jamay	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMPROVACION Y COMISION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
21/09/2021	Chapala	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
22/09/2021	Ocotlán	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y JAMAY			
23/09/2021	Jamay	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y OCOTLAN			
24/09/2021	La Barca	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
28/09/2021	Chapala	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLAN			
29/09/2021	Ocotlán	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
30/09/2021	Ocotlán	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	20/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,257.00	2,524.00	0.00	\$ -237.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,287.00 ( DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,524.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,287.00

SALDO \$ -237.00

JOSE VENEGAS LUMBRERAS

COMISIONADO  
JOSE VENEGAS LUMBRERAS  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ GARCIA  
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SDPTAR /C-0511/2021 F**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco 01 de octubre 2021


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0511/2021 F del C. José Venegas Iumbreras con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: 21/09/2021 San Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 22/09/2021 PTAR Ocotlan, 23/09/2021 PTAR La barca, 24/09/2021 PTAR Santa Cruz de la Soledad y Juanacatlan, 28/09/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra y El salto, PTAR 30/09/2021 La barca

AL respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 21/09/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra, San Antonio Tlayacapan e Ixtlahuacan de los Membrillos, 22/09/2021 PTAR Ocotlan y Jamay, 23/09/2021 PTAR Jamay y Ocotlan, 24/09/2021 PTAR La barca, 28/09/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra y Juanacatlan, 30/09/2021 PTAR Ocotlan: estos son los únicos días que se modificaron, en algunos días se alargaron las actividades y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena, se puede atender contingencias de fines de semana según las necesidades de las plantas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
**ING Víctor Ignacio Méndez Gómez**  
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales

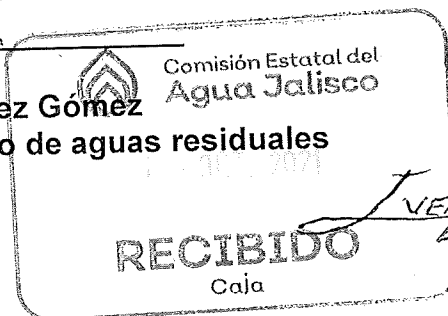

*JOSE VENEGAS LUMBRERAS*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS

N° OFICIO: SPTAR / C-0511 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 SEP. 2021 <i>Aida</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2021 <i>Amber Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaacatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 SEP. 2021 <i>Amber Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 SEP. 2021 <i>Amber Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 SEP. 2021 <i>Amber Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	

23/09/2021 PTAR Jamay se sigue con actividades en sedimentador N°1 en donde se desmonta parte central y se traslada a taller a revisión y se acompaña a personal de taller externo para instalación de tensores de mismo sedimentador. PTAR Ocotlan se deja bomba N°3 de carcamo N°4 en almacén de planta.

24/09/2021 PTAR La barca se elimina cortocircuito en líneas de alimentación eléctricas de equipo de aeracion N°4 de modulo N°4 y sedimentador N°1, el equipo de aeracion queda funcionando y el sedimentador se desmonta motor por estar dañado se traslada a taller a reparación.

28/09/2021 PTAR se revisan y registran funcionamiento actual de voltajes en planta, y se instalan tres reflectores en alumbrado exterior y se instala motor recién reparado de sistema de aerador N°2 quedando funcionando normal. PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de voltajes en planta y alumbrado exterior.

29/09/2021 PTAR Ocotlan se elimina cortocircuito en líneas de alimentación eléctricas de filtro banda quedando funcionando normal y se instalan dos reflectores en alumbrado exterior, se destapa bomba de lavado de bandas retirando basura de impulsor.

30/09/2021 PTAR Ocotlan se realizan actividades en carcamo de influente N°2 en coordinación con personal de camión grua cortando ramas de árboles para facilitar maniobras con camión grua cuando se sacan bombas y en carcamo N°4 no se puede pescar carcasa de bomba N°3 por nivel alto de agua.

*J. VELAZQUEZ*

*[Signature]*

*[Signature]*





## ANEXO 3



### INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0511 / 2021

DEL DÍA: 20/09/2021 AL DÍA: 30/09/2021

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0511/2021

20/09/2021 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR Jamay se desmonta parte completa parte superior central de sedimentador N°1 para revisar engranes los cuales giran correctamente en brazo desnatador y se instala boba recién reparada de sistema de cloración N°2.

21/09/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra se desmonta motor de equipo de aeración N°2 por exceso de ruido para posteriormente trasladarlo a taller a reparación con camión grúa. PTAR San Antonio Tlayacapan se instala bomba N°1 de lavado de bandas recién reparada queda funcionando normal y se elimina corto circuito en líneas eléctricas de alimentación de mismas bombas. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se desmonta bomba de aljibe N°2 por mal funcionamiento para trasladarla a taller a reparación.

22/09/2021 PTAR Ocotlan equipos en planta en funcionamiento trabajando normal y se visitan cárcamos de poblado los cuales sus equipos trabajando normal. PTAR Jamay se achica sedimentador N°1 hasta el fondo y se limpia y se lava piso y estructura y se realizan ajustes en base de bomba de cloración N°1 perforando y colocando tornillos nuevos y se le instala cople falk

23/09/2021 PTAR Jamay se sigue con actividades en sedimentador N°1 en donde se desmonta parte central y se traslada a taller a revisión y se acompaña a personal de taller externo para instalación de tensores de mismo sedimentador. PTAR Ocotlan se deja bomba N°3 de carcamo N°4 en almacén de planta.

24/09/2021 PTAR La barca se elimina cortocircuito en líneas de alimentación eléctrica de equipo de aeración N°4 de modulo N°4 y sedimentador N°1, el equipo de aeración queda funcionando y el sedimentador se desmonta motor por estar dañado se traslada a taller a reparación

28/09/2021 PTAR se revisan y registran funcionamiento actual de voltajes en planta, y se instalan tres reflectores en alumbrado exterior y se instala motor recién reparado de sistema de aerador N°2 quedando funcionando normal. PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de voltajes en planta y alumbrado exterior.

29/09/2021 PTAR Ocotlan se elimina cortocircuito en líneas de alimentación eléctrica de filtro banda quedando funcionando normal y se instalan dos reflectores en alumbrado exterior, se destapa bomba de lavado de bandas retirando basura de impulsor.

30/09/2021 PTAR Ocotlan se realizan actividades en carcamo de influente N°2 en coordinación con personal de camión grúa cortando ramas de árboles para facilitar maniobras con camión grúa cuando se sacan bombas y en carcamo N°4 no se puede pescar carcasa de bomba N°3 por nivel alto de agua.

### OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0511/2021

20/09/2021 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR Jamay se desmonta parte completa parte superior central de sedimentador N°1 para revisar engranes los cuales giran correctamente en brazo desnatador y se instala boba recién reparada de sistema de cloración N°2.

21/09/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra se desmonta motor de equipo de aeración N°2 por exceso de ruido para posteriormente trasladarlo a taller a reparación con camión grúa. PTAR San Antonio Tlayacapan se instala bomba N°1 de lavado de bandas recién reparada queda funcionando normal y se elimina corto circuito en líneas eléctricas de alimentación de mismas bombas. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se desmonta bomba de aljibe N°2 por mal funcionamiento para trasladarla a taller a reparación.

22/09/2021 PTAR Ocotlan equipos en planta en funcionamiento trabajando normal y se visitan cárcamos de poblado los cuales sus equipos trabajando normal. PTAR Jamay se achica sedimentador N°1 hasta el fondo y se limpia y se lava piso y estructura y se realizan ajustes en base de bomba de cloración N°1 perforando y colocando tornillos nuevos y se le instala cople falk