



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 02/09/2021 |
| Fecha Elab. Compro. | 08/09/2021 |
| Nº de Oficio | SPTAR / C-0480 / 2021 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 8 2021 12:47PM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------|--|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ | PUESTO: | Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res |
| COMISIONADO: | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA | PUESTO: | Jefe de Potabilización |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|--|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|--|---------|---|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| FECHA | | DESAYUNO | | COMIDA | | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 06/09/2021 | MUNICIPIO | Cañadas de Obregón \$ 86.00 | | Cañadas de Obregón \$ 152.00 | | Cañadas de Obregón \$ 86.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | Revisión del sistema de potabilización y toma de muestras de agua para evaluar su eficiencia | | | | | |
| 07/09/2021 | MUNICIPIO | Tepatitlán de Morelos \$ 109.00 | | Tepatitlán de Morelos \$ 196.00 | | Tepatitlán de Morelos \$ 109.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | Revisión del sistema de potabilización y toma de muestras de agua para evaluar su eficiencia | | | | | |

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | JS 29482 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--------|------------|--|--------------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 06/09/2021 | VIÁTICOS \$: | 738.00 | 738.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2012 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 2 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 227,201.00 Km. / 227,855.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 07/09/2021 | PEAJE \$: | 600.00 | 820.00 | 113.10 | \$ -220.00 | KM. RECORRIDO | 654.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 19:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 | | | | ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO = | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO = | 0.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,338.00 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

| |
|--------------------|
| EFFECTIVO A FAVOR: |
| EMPLEADO |

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 1,558.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 1,338.00 |
| SALDO | \$ -220.00 |

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0480 / 2021

DEL DÍA: 06/09/2021 AL DÍA: 07/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón:

Día 6 de septiembre de 2021:

Para el tratamiento del agua cruda que proviene de la presa, cuentan con una planta potabilizadora con capacidad para tratar un gasto de 10 l/s, mismos que llegan por gravedad a través de una línea de conducción con diámetros de 6" y 4" teniendo una longitud de 4,700 m. una vez tratado el vital líquido es almacenado en un tanque de almacenamiento de mampostería de 680 m3, pasando a un cárcamo de bombeo para ser enviado a un segundo tanque de regulación/almacenamiento.

El sistema de distribución se compone por dos redes, la principal es alimentada por el agua que proviene del sistema de potabilización, la segunda se abastece del pozo y es regularizada en un tanque superficial de 90 m3 de capacidad.

Descripción del proceso de tratamiento:

La potabilizadora se localiza a 6 Km al este de la cabecera municipal, teniendo la capacidad de tratar hasta un flujo de 12 l/s, siguiendo el proceso convencional.

Mezcla rápida

Floculación

Sedimentación

Filtración

Desinfección

Debo mencionar que al momento de la visita no operaba por falta de agua, se abastece de la presa encuentra en un nivel bajo.

"El Carretero" y esta se

Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos

Día 7 de septiembre de 2021:

Esta cuenta con dos sistemas de Potabilización:

La primera de ellas, ubicada en los "Viveros" el sistema de potabilización, está compuesto por un tanque clarificador (circular) y sistema de filtración (tres, rectangulares).

Tanque Clarificador:

El agua entra por el centro y es llevada al fondo por medio de una mampara circular el flujo se despiaza en forma radial desde el centro y rebosa a través de vertedores periféricos, los lodos son arrastrados hacia una tolva para ser descargados mediante un rastillo en las esquinas.

Filtro:

Es la parte del proceso físico que separa del agua las impurezas suspendidas que el tratamiento anterior no pudo remover, se realiza a gravedad.

El sistema de potabilización No. 2, comenzó operar en el mes de febrero del año 2018.

Cuenta con un canal floculador pasando posteriormente a la sedimentación siguiendo el proceso KROFTA, pasando posteriormente a la filtración.

Se realizó la toma de cinco muestras de agua; el líquido procedente de la presa, "Carretas" "Jihuite" y "El Salto"

OBSERVACIONES:

Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón:

Día 6 de septiembre de 2021:

Para el tratamiento del agua cruda que proviene de la presa, cuentan con una planta potabilizadora con capacidad para tratar un gasto de 10 l/s, mismos que llegan por gravedad a través de una línea de conducción con diámetros de 6" y 4" teniendo una longitud de 4,700 m. una vez tratado el vital líquido es almacenado en un tanque de almacenamiento de mampostería de 680 m3, pasando a un cárcamo de bombeo para ser enviado a un segundo tanque de regulación/almacenamiento.

El sistema de distribución se compone por dos redes, la principal es alimentada por el agua que proviene del sistema de potabilización, la

segunda se abastece del pozo y es regularizada en un tanque superficial de 90 m3 de capacidad.

Descripción del proceso de tratamiento:

La potabilizadora se localiza a 6 Km al este de la cabecera municipal, teniendo la capacidad de tratar hasta un flujo de 12 l/s, siguiendo el proceso convencional.

Mezcla rápida

Floculación

Sedimentación

Filtración

Desinfección

Debo mencionar que al momento de la visita no operaba por falta de agua, se abastece de la presa encuentra en un nivel bajo.

"El Carretero" y esta se

Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos

Día 7 de septiembre de 2021:

Esta cuenta con dos sistemas de Potabilización:

La primera de ellas, ubicada en los "Viveros" el sistema de potabilización, está compuesto por un tanque clarificador (circular) y sistema de filtración (tres, rectangulares).

Tanque Clarificador:

El agua entra por el centro y es llevada al fondo por medio de una mampara circular el flujo se desplaza en forma radial desde el centro y rebosa a través de vertedores periféricos, los lodos son arrastrados hacia una tolva para ser descargados mediante un rastillo en las esquinas.

Filtro:

Es la parte del proceso físico que separa del agua las impurezas suspendidas que el tratamiento anterior no pudo remover, se realiza a gravedad.

El sistema de potabilización No. 2, comenzó operar en el mes de febrero del año 2018.

Cuenta con un canal floculador pasando posteriormente a la sedimentación siguiendo el proceso KROFTA, pasando posteriormente a la filtración.

Se realizó la toma de cinco muestras de agua; el líquido procedente de la presa, "Carretas" "Jihuite" y "El Salto"

Se cumplió satisfactoriamente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0480 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|--|
| <div data-bbox="230 430 690 730"> <p>RECIBIDO Gobierno Mpal. de Cañadas de Obregón, Jal. 2018 06 SEP 2021 2021 Hora: _____ Firma: _____</p> </div> <div data-bbox="263 779 636 1077"> <p>ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN 07 SEP 2021 RECEBIDO TEPATITLÁN</p> </div> <div data-bbox="173 1155 613 1434"> <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 06-09-21 Hora: 07:26</p> </div> <div data-bbox="186 1476 623 1751"> <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 06-09-21 Hora: 08:00</p> </div> | <div data-bbox="933 315 1218 567"> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> </div> <div data-bbox="941 567 1234 924"> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> </div> <div data-bbox="852 1119 1291 1409"> <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 07-09-21 Hora: 07:26</p> </div> <div data-bbox="912 1440 1346 1715"> <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular <i>Manuel...</i> Fecha: 07-09-21 Hora: 18:44</p> </div> <div data-bbox="1201 1680 1396 1848"> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> </div> |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE RECARGA DE GASOLINA

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 02 | 09 | 2021 |

FOLIO # 15298

| | |
|--------------------|--|
| NOMBRE : | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA |
| PUESTO : | Jefe de Potabilización |
| DIRECCIÓN : | Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento |
| GERENCIA : | Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |

| VEHICULO | MODELO | TIPO | PLACAS |
|----------|--------|-----------------|----------|
| Ford | 2012 | RANGER XLT CREW | JS 29482 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 227,000 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión a los municipios de Cañadas de Obregón y Tepatlán de Morelos

2-Sep-2021
Autoriza
Recarga
OK


FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización


FIRMA DE AUTORIZACIÓN SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR/C-0480/ 2021

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 6-7/09/2021

PLACAS DEL VEHICULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

KILOMETRAJE: INICIAL 227.201 FINAL 227.855

AUTORIZA



I.Q. VICTORY T. MENDEZ GOMEZ

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.F. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E. : PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
NOTA #79271

FOLIO : 5201399
FECHA : 06/09/2021, 07:39 (52013990)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O CON TAR JETA <<
 CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia , 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

```
>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<
```

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---------------|--------|---------|
| MAGNA | 24.863 LTR | 20.10 | 500.15 |

SUBTOTAL: 432.71
IVA: 67.44
TOTAL: 500.15

(quinientos pesos 15.100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (SUB. PTARS)
ODOMETRO: 227202
RENDIM : 7.94 kms/lts

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
44190

[illegible]

FOLIO : 5202092
FECHA : 07/09/2021, 07:40 (52020920)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O CON TARJETA <<
CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA | | | (CLAVE PEMEX 32011) | |
| | 44.782 | LTR | 20.10 | 900.12 |

SUBTOTAL: 778.75
 IVA: 121.37
 TOTAL: 900.12

(novecientos pesos 12/100 M.N.)

QDR/AUT : 1
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (SUB. PTARS)
ODOMETRO: 227537
DEBIDA: 5 72 kms / l + s



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Guadalajara, Jalisco; 08 Septiembre 2021

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: pago de peaje.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0480/2021 F, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado a la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.

Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró

Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

I.Q. Víctor L. Méndez Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales

"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"



C.c.p – Archivo

Jalisco

COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0480/2021

FECHA DE LA COMISIÓN:

6-7/09/2021

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

VICTOR L. MENDEZ GOMEZ

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

PLACAS DEL VEHÍCULO:

JS 29 482

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: TEPATITLAN Carril: 48

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 3510329 Placa: 4*

Fecha: 06/09/2021 15:37:15

Tramo:

Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00

Imp. Salida:

Uid: 61900351032916843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 3047050 Placa: JS29482

Fecha: 06/09/2021 09:24:32

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215

Uid: 26260304705016843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 8A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 897013 Placa: JS29482

Fecha: 07/09/2021 09:23:01

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215

Uid: 69620089701316843016



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: TEPATITLAN Carril: 10B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 1416790 Placa:

Fecha: 07/09/2021 16:25:17

Tramo:

Entrada: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00

Imp. Salida:

Uid: 78950141679016843265



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7323096
Fecha: 2021-09-08T12:12:21
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave | Descripción | Unidad | C.Uni | C. ProdServ | Cant | P. Unitario | IVA | IEPS | Importe |
|----------------------|--|----------|-------|-------------|------|-------------|------------------|----------------|----------|
| 61900351032916843012 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 61900351032916843012 FECHA: 06/09/2021 HORA: 03:37:15 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A | SERVICIO | E48 | 95111500 | 1 | \$185.34 | 16.0% \$29.66 | 0.0% \$0.00 | \$185.34 |
| 78950141679016843265 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 78950141679016843265 FECHA: 07/09/2021 HORA: 04:25:17 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A | SERVICIO | E48 | 95111500 | 1 | \$150.86 | 16.0% \$24.14 | 0.0% \$0.00 | \$150.86 |
| 69620089701316843016 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 69620089701316843016 FECHA: 07/09/2021 HORA: 09:23:01 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A | SERVICIO | E48 | 95111500 | 1 | \$185.34 | 16.0% \$29.66 | 0.0% \$0.00 | \$185.34 |
| 26260304705016843014 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 26260304705016843014 FECHA: 06/09/2021 HORA: 09:24:32 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A | SERVICIO | E48 | 95111500 | 1 | \$185.34 | 16.0% \$29.66 | 0.0% \$0.00 | \$185.34 |

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa Cuota | Importe |
|----------|-------------|------------|-----------|
| 002 | Tasa | 0.160000 | \$ 113.10 |
| 003 | Tasa | 0.000000 | \$ 0.00 |

Total con letra
(OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$706.90
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$113.10
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$820.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-09-08T12:12:21
Folio Fiscal UUID
EB27AD49-7CF4-42A9-AD31-8B2CADE448E7

Sello Digital

FQHehDol74GBR5A7sP2qTAT3yXBsBxGfVm856TLMJg6pZQTk97RmL0d8CeYkc7v5zBRYLzjmlIhE+/IAKN8NX7dwym7GPUqAU6uYnDQ2yDE3S9H/CpqyzrgGFRgcHSpadKfZes73gCVANVKXbdRDzV79TAvv+A/a6bS5LV1/r4bSFPaZmQi2ru7QPOukEj3z+yiZXzTafjOc3NoX5BLVc5cyJUOotHKtO6YKEFvqkpYMR07CgHx4VY+pkHKPr7qxpzzk7PtmZf8zL3gefcdHGOnlUict1ngkrTBe7n49yJBt1yXY5OIFKe2l+EgUTalObQb0T6sADD+i2eJlIOkBJA==

Sello del SAT

OawqQP601OUvUrt/CcPTXF1o4wjwRMMgLNKxSkHCd7K4lo+3teB+Hi8oGGVjx+zvK3X2QZeEEncW1j9OGFbfuiD487TnkJulPqyk71U3baB4pGIV6rCnT5OAGNKOpw5+H7ATGUAZ+/mLEudJGlxjBzrChj3jv6U1mH+VonsIT+Op2K8VMzq8zBycOGwLYaFai/SZm8SSG3/tkrrHRHQ+Y6lckeAIdflwQC8cUlsAwudomPPGGZZzzlIfkMgKlek6MCYF1BqE4qwlW+iObenlID2pj5GCAbMfQJIFXgX35qx9B0U1IGZM38RG74Hr4SkfMrbWcZxzCYJkDvcqHVLw==

Cadena Original

||1.1EB27AD49-7CF4-42A9-AD31-8B2CADE448E7|2021-09-08T12:12:21|LSO1306189R5|FQHehDol74GBR5A7sP2qTAT3yXBsBxGfVm856TLMJg6pZQTk97RmL0d8CeYkc7v5zBRYLzjmlIhE+/IAKN8NX7dwym7GPUqAU6uYnDQ2yDE3S9H/CpqyzrgGFRgcHSpadKfZes73gCVANVKXbdRDzV79TAvv+A/a6bS5LV1/r4bSFPaZmQi2ru7QPOukEj3z+yiZXzTafjOc3NoX5BLVc5cyJUOotHKtO6YKEFvqkpYMR07CgHx4VY+pkHKPr7qxpzzk7PtmZf8zL3gefcdHGOnlUict1ngkrTBe7n49yJBt1yXY5OIFKe2l+EgUTalObQb0T6sADD+i2eJlIOkBJA==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="FQHehDoI74GBr5A7sP2qTAT3vXBsBxGfV/m856TLMjq6pZQTK97RmL0d8CeYkc7v5zBRYLzjmIlhE+/VAKN8NX7dwvm7GPU
qAU6uYnDQ2vDE3S9H/CpqvzrgFRgcHSpadKfZes73gCVANVKXbdRDzV79TAvv+A/a6bS5LV1/r4bSFPaZmQI2ru7QPOukEj3z+viZ
XzTafjOc3NoX5BLVc5cyJU00tHkKtO6YKEFvqkpYMR07CgHx4VY+pkHKPr7qxpzzk7PtmZf8zL3gefcdHGOnIUlctIngkrTB7n49vjB
1tYX5OIFKe2l+EgUTaIObOb0T6sADD+i2eJIIOkBJA=" MetodoPago="PUE" Folio="7323096" Serie="BB" LugarExpedicion="44610"
TipoDeComprobante="I" NoCertificado="00001000000507213938" FormaPago="01"
Certificado="MIIGKzCCBBQgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDcVMTM5MzgwDOYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgY
DVQODDBdBBVVRPUKIEQOQgQ0VSVEIGSUNBRE9SOTEuMCwGA1UECgwUOVSvVkdSU8gREUgOURNSUSJUIRSQUNJT04gVF
JJOIVUOVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUVBBDXR0b3JpdHkKIAoBgqhkiG9w0BCQEWG2NvbHhYR3RvLnR1Y25pY29Ac
2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYUeHJREFMR08eNzcsIENPTC4gR1VFUJFUK8xDiAMBgNVBBEMBTAMzAwMQswC
QYDVQQGEwJNWEZEMBgGA1UECAwOQ0IVREFEIERFIE1FWEDT2ETMBEGA1UEBwwKO1VBVUURU1PQzEVMBMGGA1U
ELRMMU0FUOTcWZmVwWgYJKoZIhvcNAQkCE01vZXNwb25zYWJsZTogOURNSUSJUIRSQUNJT04gQ0V0VFBTCB
ERBTRVJWSUNJTIeVFIJQIVUOVJJT1MgQUwGQ09OVFJJQIVZRU5URTAeFw0vMTA0MjcxNzAvMDFAFw0vNTA0MjcxNzAv
MDFAFIH5MTQwMeYDVQODEvSRUOgREUgQ0FSUkVURVJBuBERSBPQ0NJREVOVEUgUvBBIEIgREUgQvBWMTOwMeYD
VQOPevSRUOgREUgQ0FSUkVURVJBuBERSBPQ0NJREVOVEUgUvBBIEIgREUgQvBWMTOwMeYDVQODEvSRUOgREUgQ0
FSUkVURVJBuBERSBPQ0NJREVOVEUgUvBBIEIgREUgQvBWMTOwMeYDVQODEvSRUOgREUgQvBWMTOwMeYDVQODEvSRUOgREUgQ0
DI4VFezMR4wHAYDVQODEvSRUOgREUgQvBWMTOwMeYDVQODEvSRUOgREUgQvBWMTOwMeYDVQODEvSRUOgREUgQ0
QEFAAOCAQ8AMIIBCBKCAQEAeN4sPiZrwVcN4hF1vYg4rcK8Rinhx52MMs9cM23FL+JihwYRqCzFK9fWc0NVXN8iM22P4cl33
SsRRWnRCCLUUnmMhEjAid561O/ADL8tQVS6sX5BxTcsNzkLbLXisPdcid5/fpdpvUmKfOGGrVJXBLJa/EMTKbdB2Iz6pavBvd+I
k5kvIAVld1K7R5CMle3IVrLiOFACTiGpm+ld0E8XvSNFwoDr98puXoIOPUhuOeQ4ZsapWa5w6ofZ8JrSKZcdciMUNKA8KiTKGHXC
CKBXT0eBN9Txw/O/Ti+nYx5VPZAJJINYxWLKIECUDan6ccn5QNv1KwEvLz2ZiQIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBA8EAAIAAMA
sGA1UdDwQEAwIwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAAbWpOmjZXcnfJ5pO/iMsYmq1vvcIQSDLGxgR8T0LDSHEIWPkSfVp6p/
Wx/cKYXX0jPn4P0Xpj7ItV4JOhFKXNsaSphehceze5+oICTSeOisSrbXsel6TWZsvn1+L6GJ02iAfjKxEbPbDpBo7+zl6DaBHEkh5ERa
ETuZzWzMO4VMC9A7uIAJJoVISXcm/ZQ6L0QY7izJXshve3XBuiisgZhnS/hZiwp+AIshjwfwPknNGOIGG+zy2uC9KHIGgkIOLcNSK
rie8nYUeO1/XrIsaGpCPgBgViNlvRwtBeS1v78sW8Y3Dk6B3vVohOIF3SJWZkC6moVnwIhFsFsi2TGqMzrfAO2Jkmrlc0Z/e9tRJD
ldsYvPiwAUF54/m6nPWZx8ogEgxWW0peHEOPvBko0aQGDxi74YX6KSawio5i6UBIZcXgEJWxNINUT3r8WMvknJrMDhn7Nvtl
O4XV5651xvJbq7rZbgz5ps5Wve3xYWNPKd0iJXWPKEvdcC9Tst1TSXKk+0+6N4P259knQ6evLIncA+FsE4bzWbtaJDSgh0M0hMgWH
wBs7IODAqRGXlccGcxgzVm5aDIFIKE3m8vCkgeQuaeLRNYYTAQXnvSsYnLN1T8gzG7NGq7fBxolY71CIHhO1DfngJm4zWRm6
SxxpC23k3m2tIzJg=" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="706.9" Total="820" Fecha="2021-09-08T12:12:21" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor
Rfc="RCO0708136F7" Nombre="RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV" RegimenFiscal="601"/><cfdi:Receptor
Rfc="CEA070225JK4" Nombre="COMISIÓN ESTATAL DE AGUA" UsoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="95111500" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="61900351032916843012" Unidad="SERVICIO" Importe="185.344828"
ValorUnitario="185.344828" Descripcion="PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 61900351032916843012 FECHA:
06/09/2021 HORA: 03:37:15 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A" Cantidad="1.000000"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Importe="29.655172" Base="185.344828" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111500"
ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="78950141679016843265" Unidad="SERVICIO" Importe="150.862069" ValorUnitario="150.862069"
Descripcion="PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 78950141679016843265 FECHA: 07/09/2021 HORA: 04:25:17
CASETA: TEPATITLAN CLASE: A" Cantidad="1.000000"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="24.137931"
Base="150.862069" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111500"
ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="69620089701316843016" Unidad="SERVICIO" Importe="185.344828" ValorUnitario="185.344828"
Descripcion="PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 69620089701316843016 FECHA: 07/09/2021 HORA: 09:23:01
CASETA: TEPATITLAN CLASE: A" Cantidad="1.000000"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="29.655172"
Base="185.344828" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111500"
ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="26260304705016843014" Unidad="SERVICIO" Importe="185.344828" ValorUnitario="185.344828"
Descripcion="PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 26260304705016843014 FECHA: 06/09/2021 HORA: 09:24:32
CASETA: TEPATITLAN CLASE: A" Cantidad="1.000000"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="29.655172"
Base="185.344828" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="113.10"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="113.103447" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="OawqQP601OUvUrt/CcPTXF1o4wjwRMMgLnKxSkHcd7K4Io+3teB+Hi8oGGVjx+zvK3X2QZeEncW1j9OGfBuiD487T
nkJulPqyk71U3baB4pGiV6+CnT5OAGNKOpw5+H7ATGuAZ+/mLEudJGlxbzBzChj3jv6U1mH+VonsIT+Op2K8VMzq8zBycOGwLY
aFAf/SZm8SSG3/tkrrHRRHQ+Y6IckeAIDflwQC8cUlsAwudomPPGGZZzzlIfKMGkIek6MCYF1BqE4qW+IObenllD2pj5GCABMfQJ
FXgX35q9B0U1IGZM38RGIT4Hr4SkFmRBWcZxZCYJKDvcqHVLW=" NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="FQHehDoI74GBr5A7sP2qTAT3vXBsBxGfV/m856TLMjq6pZQTK97RmL0d8CeYkc7v5zBRYLzjmIlhE+/VAKN8NX7dwym7
GPUqAU6uYnDQ2vDE3S9H/CpqvzrgFRgcHSpadKfZes73gCVANVKXbdRDzV79TAvv+A/a6bS5LV1/r4bSFPaZmQI2ru7QPOukEj3z
+yiZxzTafjOc3NoX5BLVc5cyJU00tHkKtO6YKEFvqkpYMR07CgHx4VY+pkHKPr7qxpzzk7PtmZf8zL3gefcdHGOnIUlctIngkrTB7n4
9yjBtlyX5OIFKe2l+EgUTaIObOb0T6sADD+i2eJIIOkBJA=" RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-09-08T12:12:21"
UUID="eb27ad49-7cf4-42a9-ad31-8b2cade448e7"/><cfdi:Complemento><cfdi:Comprobante>




Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Sistema de Potabilización Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón

Panorámica Presa "El Carretero"

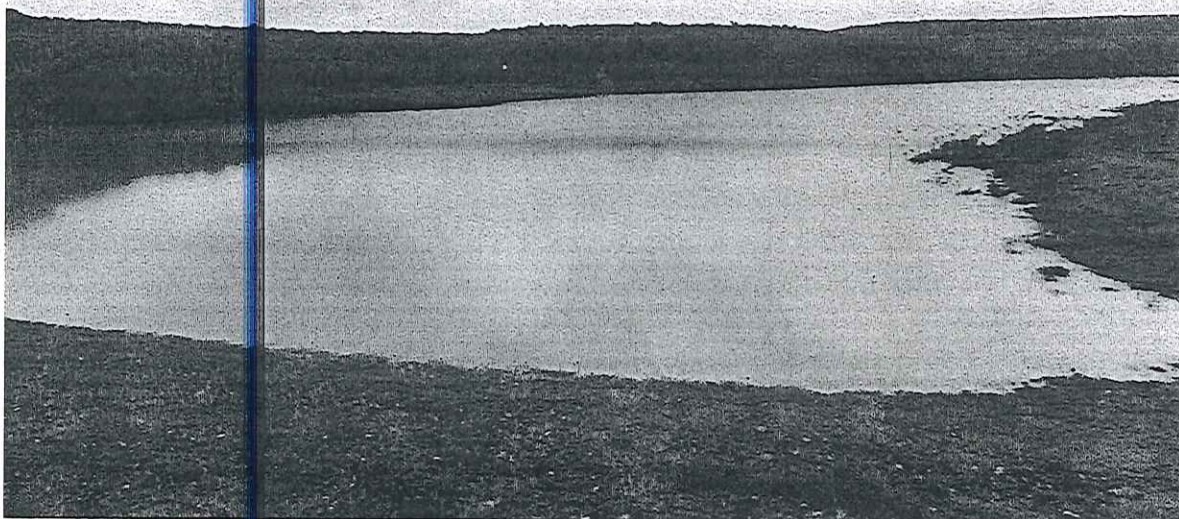

Colector de Agua Sedimentada

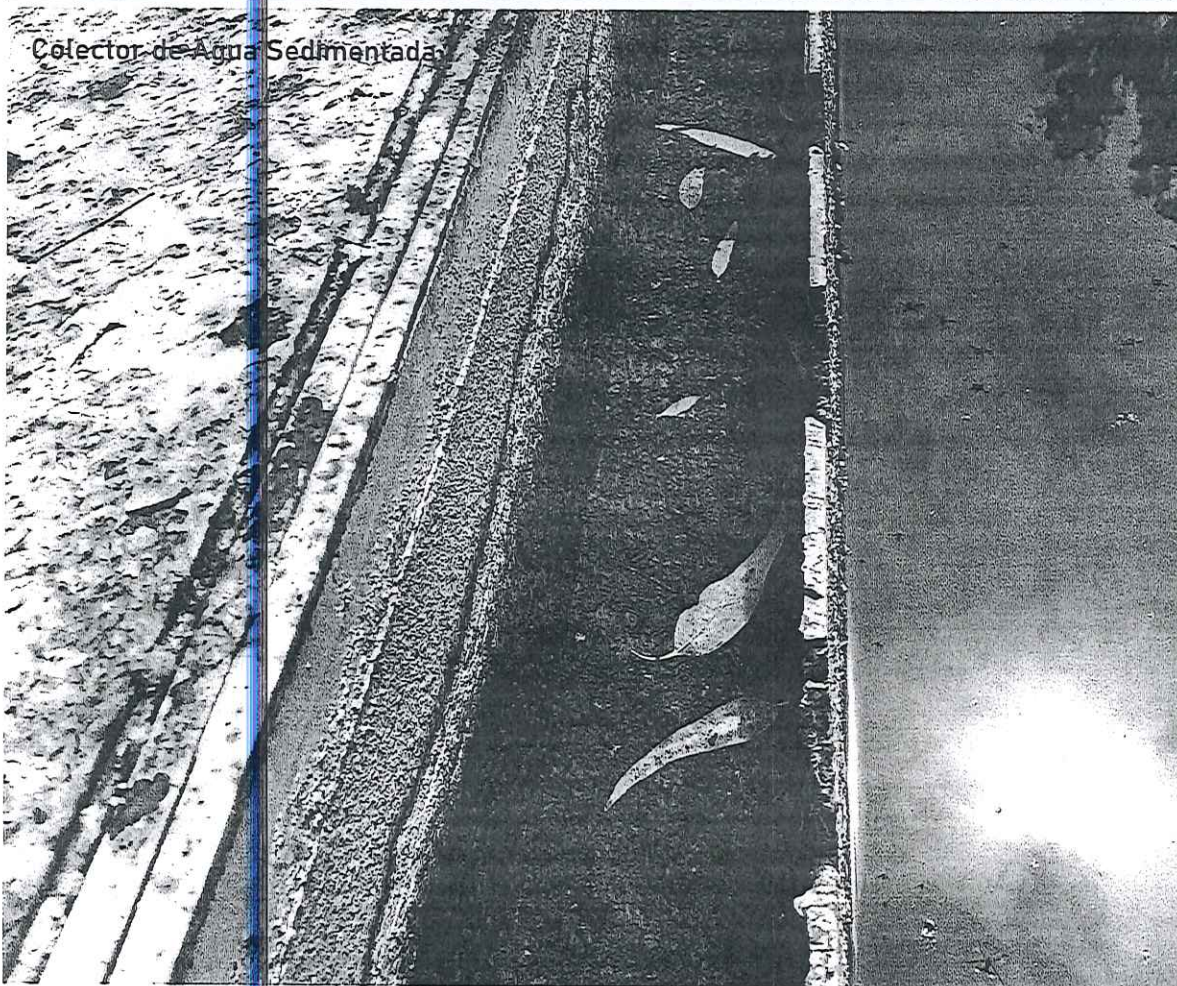

Gestión Integral
del Agua


Jefatura de Potabilización

Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Sistema de Potabilización Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón

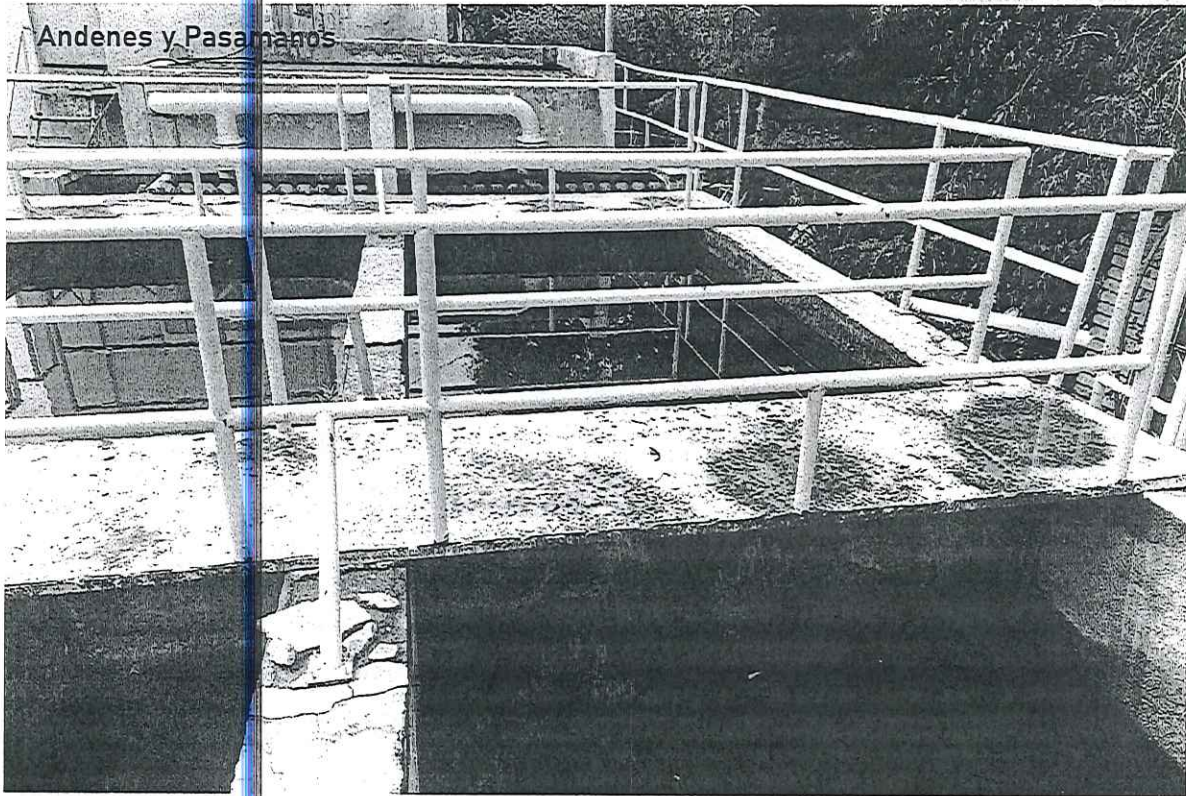

Gestión Integral
del Agua



Jefatura de Potabilización

Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Sistema de Potabilización Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón

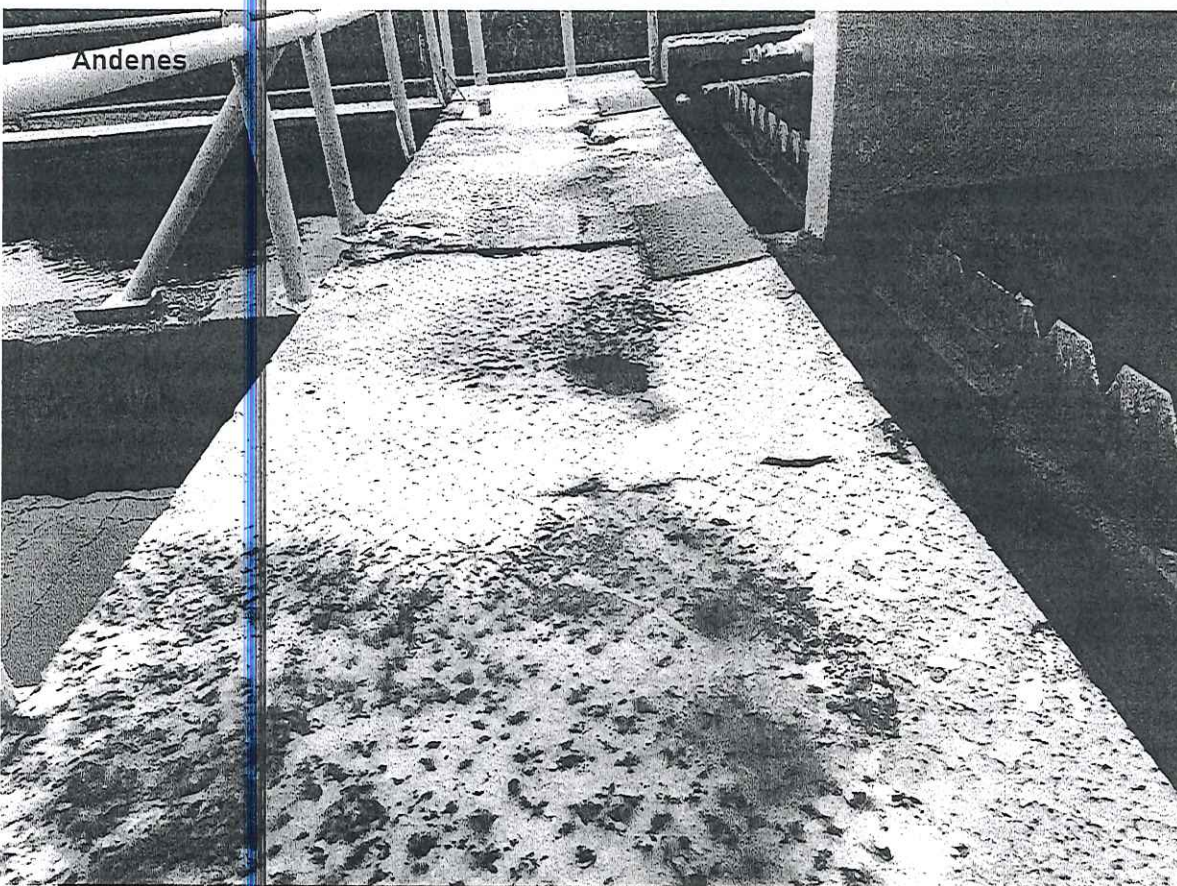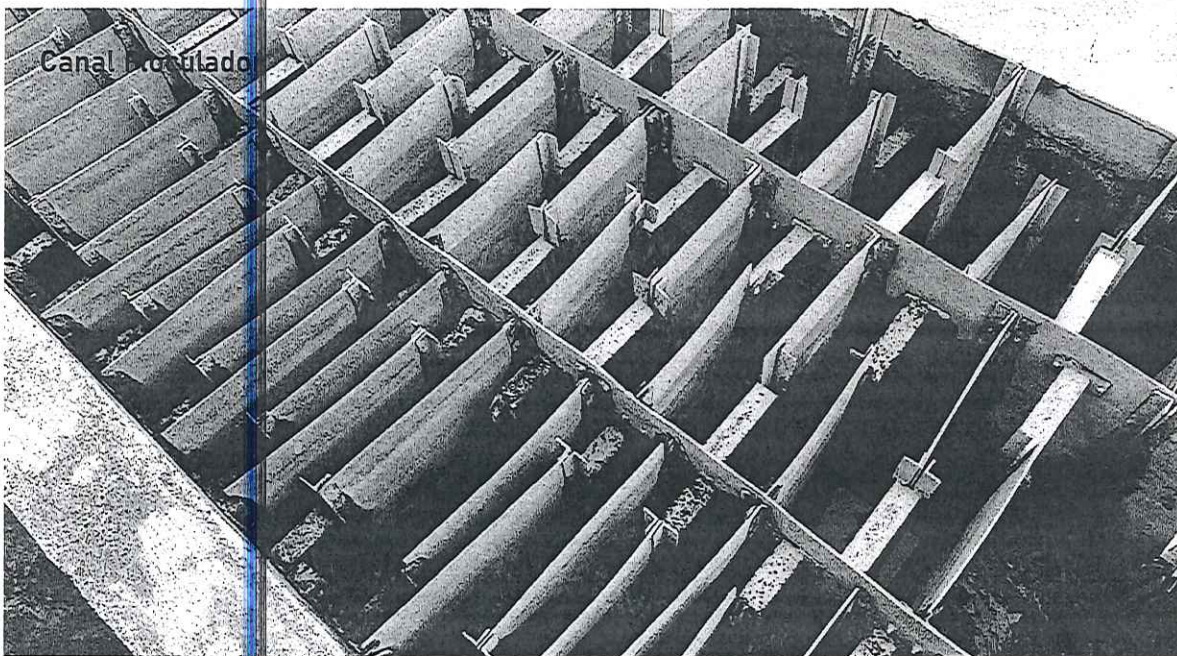

Gestión Integral
del Agua


Jefatura de Potabilización

Jalisco




Comisión Estatal del
Agua Jalisco


Sistema de Potabilización Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos

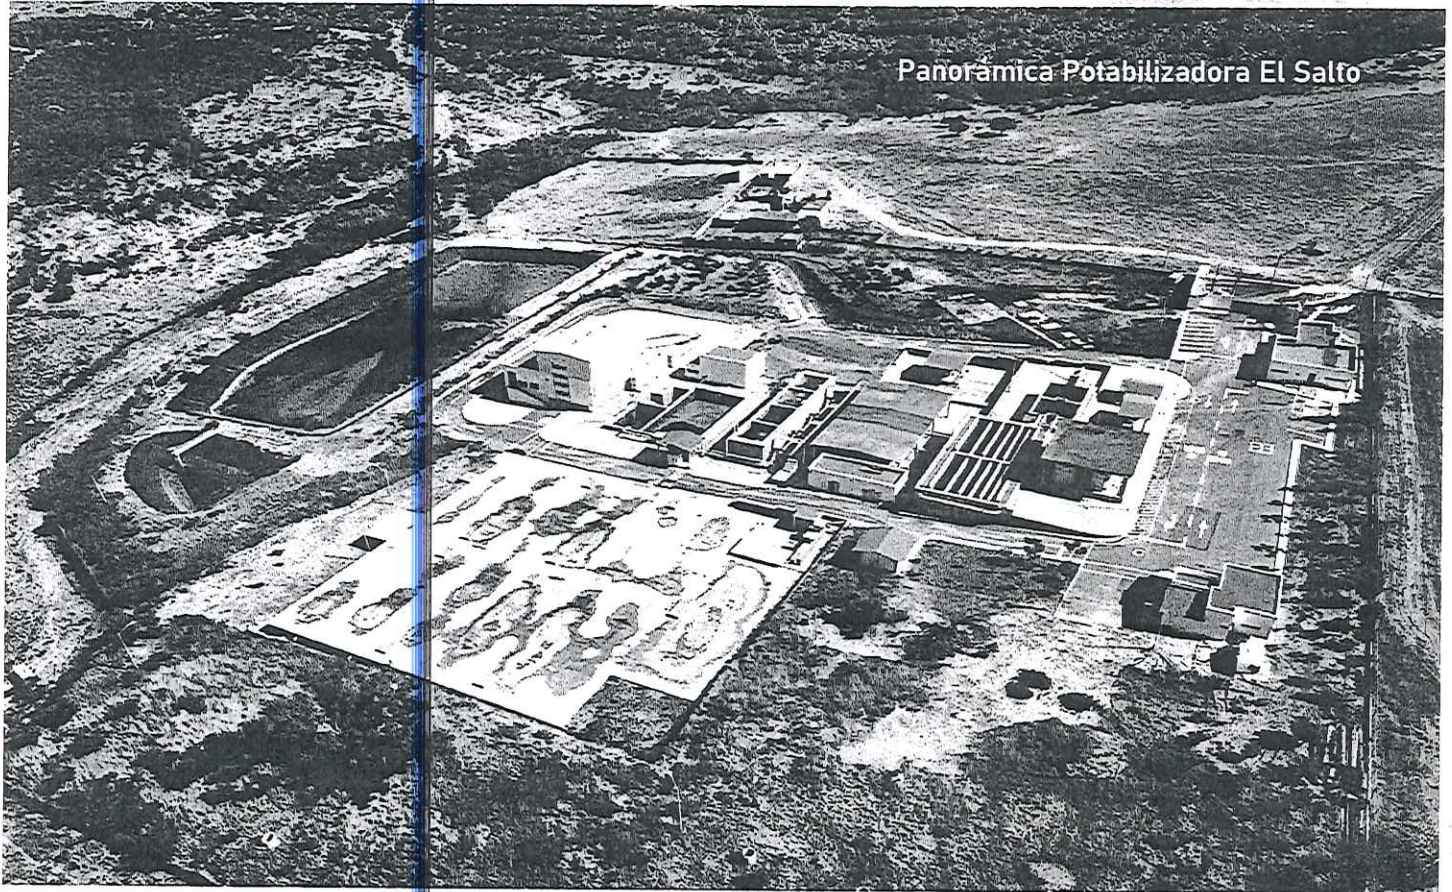

Panorámica Potabilizadora El Salto

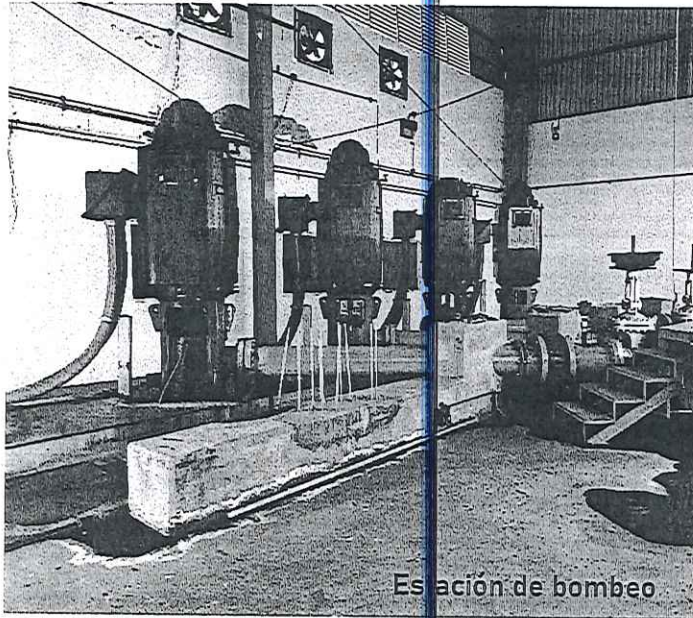

Estación de bombeo

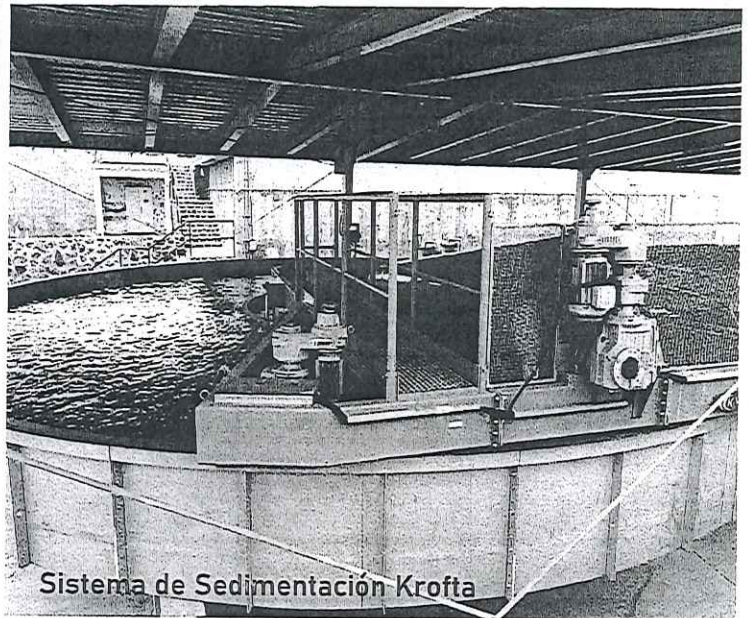

Sistema de Sedimentación Krofta



Gestión Integral
del Agua

Jefatura de Potabilización


Jalisco




Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Sistema de Potabilización Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos

Panorámica Potabilizadora Viveros

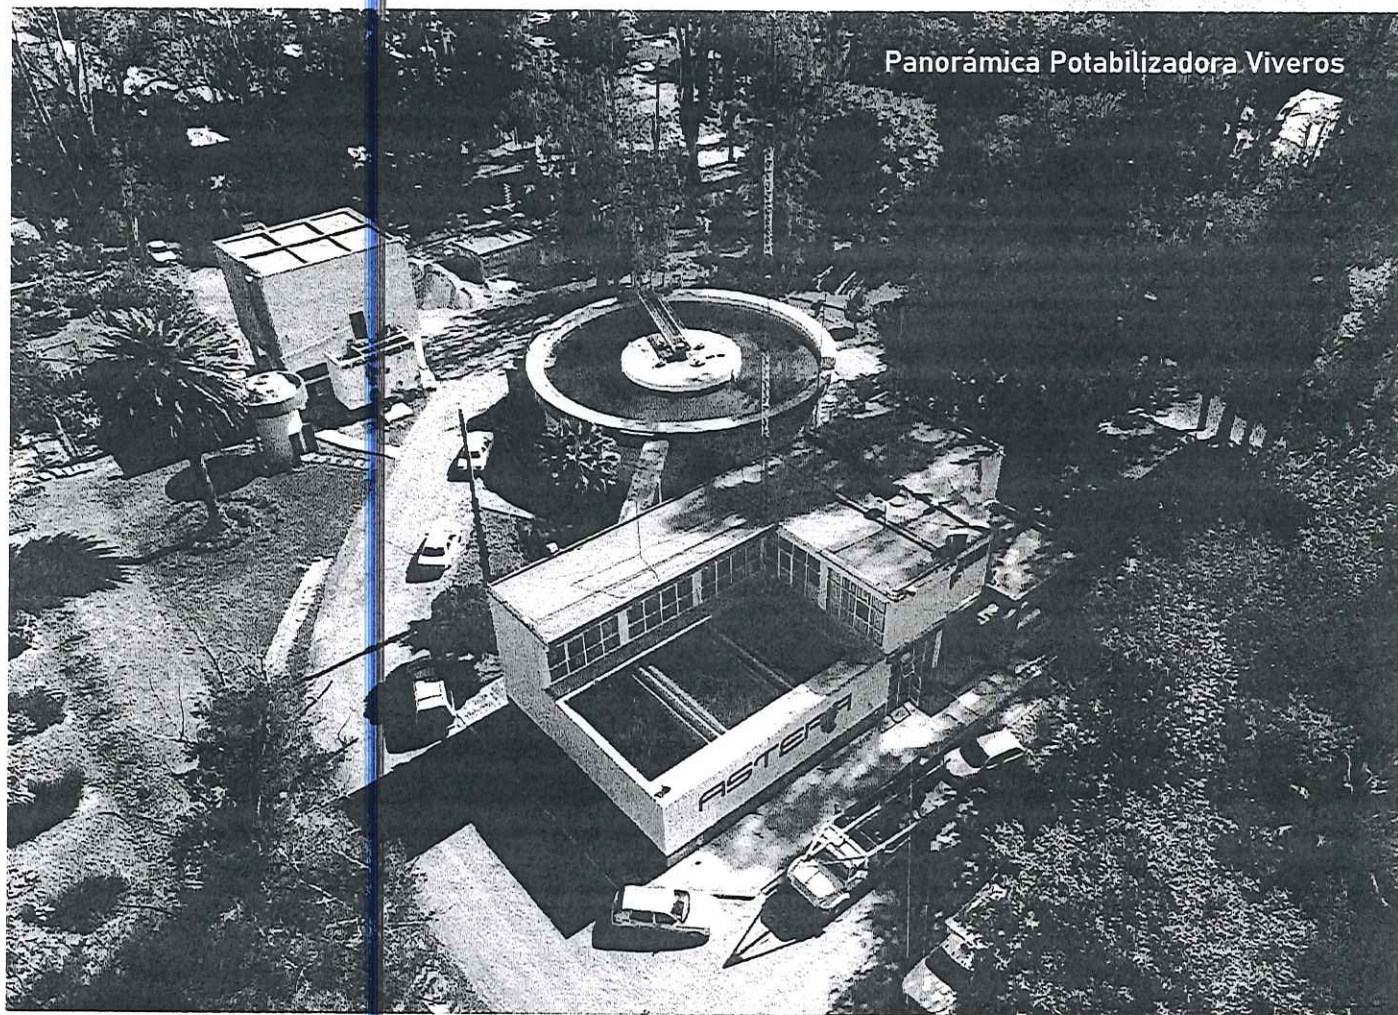

Sedimentador

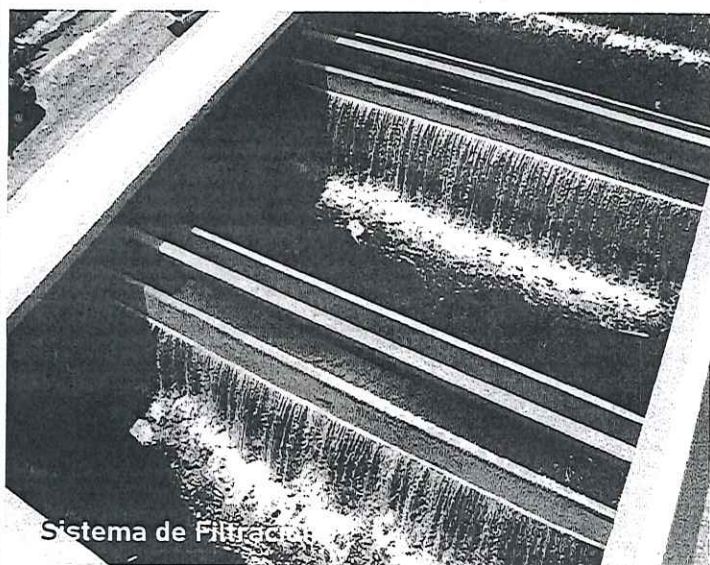

Sistema de Filtración



Gestión Integral
del Agua

Jefatura de Potabilización

Jalisco