

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 14 2021 12:54PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RUBEN CEJA CASTILLO - AUXILIAR ELECTROMECHANICO	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/06/2021	GD (1)	Teocuitatlán de Corona \$ 86.00	Teocuitatlán de Corona \$ 152.00	Teocuitatlán de Corona \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
		0.00	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSPE	
	ACTIVIDAD:	Revisión de Pozos profundos de cabecera Municipal			

09/06/2021	MUNICIPIO	Huejuquilla el Alto \$ 86.00	Huejuquilla el Alto \$ 152.00	Huejuquilla el Alto \$ 86.00	Huejuquilla el Alto \$*(476.00) - **IVA \$*(64.00)
	IMPORTE	0.00	IMPORTE	0.00	
	ACTIVIDAD:	Revisión de obra eléctrica de pozo profundo, en localidad halmase			

	MUNICIPIO	Huejuquilla el Alto \$ 86.00	Huejuquilla el Alto \$ 152.00	Huejuquilla el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) . **IVA \$(0.00)
10/06/2021	CGDA (1)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS. EXCE. HOSPE	
ACTIVIDAD: Revisión de obra eléctrica de pozo profundo, en localidad halmasie					

11/06/2021	MUNICIPIO	Mexicacán \$ 86.00	Mexicacán \$ 152.00	Mexicacán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) . **IVA \$(0.00)
	BASE GD. (1)	0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXGE. HOSPI	
ACTIVIDAD: Revisión de Pozos profundos en localidades					

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION				CONCEPTO		ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JUN 61345	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	08/06/2021			VIAJES \$	2,296.00		1,772.00	64.00	\$ 524.00	TIPO CILINDROS REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.			GASTOS DIVERSOS \$	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
BIAS COMISION	4			GASOLINA \$	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	189,960.00 Km. / 191,381.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	11/06/2021			PEAJES \$	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,421.00 Km.	
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.			TRANSPORTES \$	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
Otros				PROGRAMA	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021					ANTICIPO - EXISTENTE EN CASO DE	0 + 0 + 0 = 0	
TIPO DE COMISION										CASO DE NO HABER RECORRIDO	2,970.00	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.									SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
JUST. VALES EXCE.										VALES ANTICIPOS ANTECEDENTES RECORRIDO 0.00 - 0.00		
										SALDO VALES MANIOBRAS 0.00		
										S VALES A REGRESAR 0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2.296.00

( DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 1,772.00</b>
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,296.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 524.00</b>

Ruben  
COMISIONADO  
RUBEN CEJA CASTILLO  
AUXILIAR EL ECTROMECANICO

**AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN**  
**EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR**  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISIA COMPROBACION COMISION  
JORGE ALBERTO PEREZ URENA Y/O LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Estatado de B.O. COMPROBACION COMISION  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Y/O JAVIER REYES VIRGEN

(1). Nola. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

66

RECIBIDO  
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: SSM / C-0388 / 2021

DEL DÍA 03/06/2021 AL DÍA 11/06/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN

8 de junio de 2021

Me trasladé al Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, para realizar análisis de Pozos profundos ya que no prendían, en la cabecera municipal, obteniendo lo siguiente:

Pozo 2. Gasto= 23.12 l/s, Presión manométrica = 80 psi, Potencia del sistema 60 HP, Nivel dinámico 42 m Se realizaron las observaciones y correcciones necesarias en campo, dejando el equipo trabajando para el servicio de la población

Pozo 1. Gasto= 22.15 l/s, Presión manométrica = Sin puerto de medición, Potencia del sistema 60 HP, Nivel dinámico, poliducto obstruido a los 2 m. Se realizaron las observaciones y correcciones necesarias en programación del sistema en campo, dejando el equipo trabajando para el servicio de la población

9 de junio de 2021

Traslado al Municipio de Huejuquilla el Alto, para realizar dictamen de funcionalidad del equipo electromotriz en el pozo profundo Hatmasie, de dicha localidad

10 de junio de 2021

Traslado a la localidad de Hatmasie, Municipio de Huejuquilla el Alto, para dictaminar funcionalidad del equipo electromotriz. De acuerdo a Norma, se deduce lo siguiente:

Capacidad de Transformador, excedida

Capacidad de los fusibles, excedida de los cortacircuitos

Capacidad interruptora en todos los termomagnéticos, excedida

Sistema del conductor de protección, sin la funcionalidad requerida

No debe de ir el Interruptor termomagnético que se encuentra instalado en el brocal del pozo

Se deben de corregir los detalles anteriores inmediatamente, ya que de no hacerlo, se corre el riesgo de un accidente lamentable, y/o también un daño en el motor

Por lo anterior, técnicamente se encuentra sobrevaluada la obra eléctrica, además el variador de frecuencia se encuentra trabajando al 100 % de su capacidad. Traslado de regreso a Guadalajara

11 de junio de 2021

Me trasladé al Municipio de Mexicacán, Jalisco, para realizar revisión de pozos profundos, obteniendo lo siguiente:

Pozo Cañada de Islas. Gasto= 2.35 l/s, Presión manométrica = 7.00 kg/cm2, Potencia del sistema 15 HP. Después de haber analizado la situación, se determina que el problema se encuentra en la línea principal de conducción, por lo que se tiene que revisar y solucionar dicha línea

Pozo Chimaliquín. Gasto= 4.30 l/s, Presión manométrica = Sin puerto de medición, Potencia del sistema 25 HP. Después de haber analizado la situación, se determina que el pozo se encuentra trabajando sin alteraciones, por lo que está dando el servicio para la comunidad

S/D

Ruben Ceja

[Firma]

[Firma]

OBSERVACIONES



Hotel Huexquilan

TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 46000  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:

01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

AA - 5009  
9/6/2021 10:34:49

Datos del cliente

Comision Estatal Del Agua de Jalisco  
R.F.C.: CEA070225JKA  
Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	400.00	0.00	002 - IVA - 64.00	400.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal  
Impuestos Traslados  
3% SH:  
Total

400.00  
64.00  
12.00  
476.00



Serie del Certificado del Emisor:  
Folio fiscal:  
No. de Serie del Certificado del SAT:  
Fecha y hora de certificación:

00001000000507542563  
C98A770E-53B1-4C05-B8C6-81A12FE678C5  
00001000000505142236  
Junio 9 2021 - 10:34:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

A8hKIP3YE75en/onkas9XSYsmcbCQntKqZMNBYwLH/SdZfzgNeY79jKwe63chDTdPqKaCK9jVEmhku3Q6Rik  
ievUBePzF3t+mSUAgdI86Aw8TQOE3SP7P+kLpuulDrmg+8W7evQ8KsW4XUW/C86RwVvqBfJkbKYRaKxylsCYW/  
WxiUWwOpAmcCq78nv8cvWsl4W3r1bdqWDTJxcVsxkv0EGpZTQK+coy7L+8ANGv44L8V6gYoEGHhYsiVnH8L7p  
kYauZQj/Nz6uFVNZ6OZmt5WM0NtaIoddKlquKosidjnfene8MBqxGP85r5vH4i7pgt5u8nd15QmUg0rr4g==

Sello del SAT

clSLGyG8lm4rY+45+LSyZHN9Qytl97ISMQemVILUWWMOH0IEugJx5tjDXMGKNzI4v8eOvWbYqc+BRL6  
wIH+d45gXLst0recR/O06oKkNY8M0BdrmcR3plj6n0Ymq5m/zHhQralzFwdTEL83D/+ThWlgzYVvEW  
OPRQ1FoOmTANx5kqRVsdhjE6CISwJ5FW7sTJRym6vjfGxpKmgstzHfJx5BkwjmoZn7xV4IMHsI4t  
O4fOLBK3Qv5Gcm34tB178K6AdNaaQ25jqlfSPGwF69rKkLC6UlnCg44ZqFO+fmatI9sxmKdMJNwoOWEo  
4J81C/wCIVDghd1P2rJixQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||C98A770E-53B1-4C05-B8C6-81A12FE678C5|2021-06-09T10:34:59|MA50810247C0|A8hK  
IP3YE75en/onkas9XSYsmcbCQntKqZMNBYwLH/SdZfzgNeY79jKwe63chDTdPqKaCK9jVEmhku3Q6R  
ikievUBePzF3t+mSUAgdI86Aw8TQOE3SP7P+kLpuulDrmg+8W7evQ8KsW4XUW/C86RwVvqBfJkbKYRaK  
xylsCYWwxiUWwOpAmcCq78nv8cvWsl4W3r1bdqWDTJxcVsxkv0EGpZTQK+coy7L+8ANGv44L8V6gYoE  
6HhYsiVnH8L7pYauZQj/Nz6uFVNZ6OZmt5WM0NtaIoddKlquKosidjnfene8MBqxGP85r5vH4i7pg  
t5u8nd15QmUg0rr4g==|00001000000505142236||

Handwritten signature

Handwritten signature



Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México  
C.P. 44190.

## **OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio: SSM-MOD-0212-2021**

**Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión**

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio 2021

**Comisionado: Ing. Rubén Ceja Castillo**

**Cargo y/o nombramiento: Auxiliar Electromecánico**

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0388/2021 del Ing. Rubén Ceja Castillo con nombramiento de: Auxiliar Electromecánico, comisionado a realizar revisión de equipos de bombeo en Teocuitlán de Corona y revisión de obra eléctrica en pozo profundo en la localidad de Hatmasie en Huejuquilla el Alto, Jalisco.

Al respecto le informo que no fue necesario pernoctar el día 10 de junio de 2021, en Huejuquilla el Alto, y el día 11 de junio de 2021, trasladarse a Mexxicacán ya que por motivos de trabajo se requería de esta manera.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente,

ING/ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS

c.c.p. Archivo.



Jalisco


INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: SSM / C-0388 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA

SECCIÓN DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE, FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

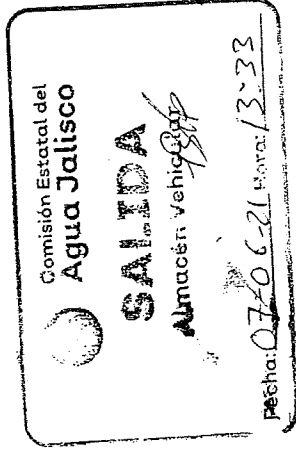

Verificaron

EF

EF

